
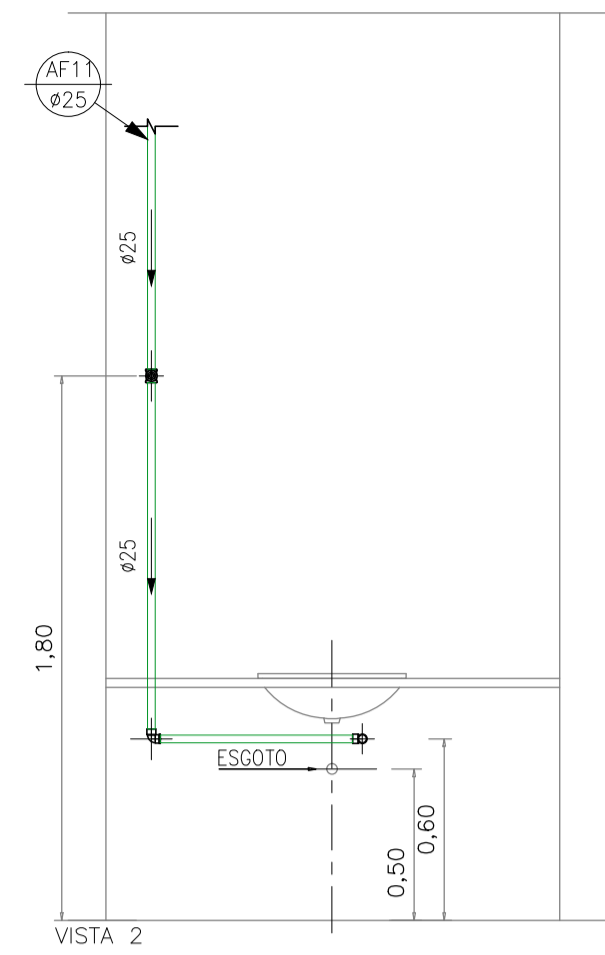


DETALHE F  
FIG. Nº 81

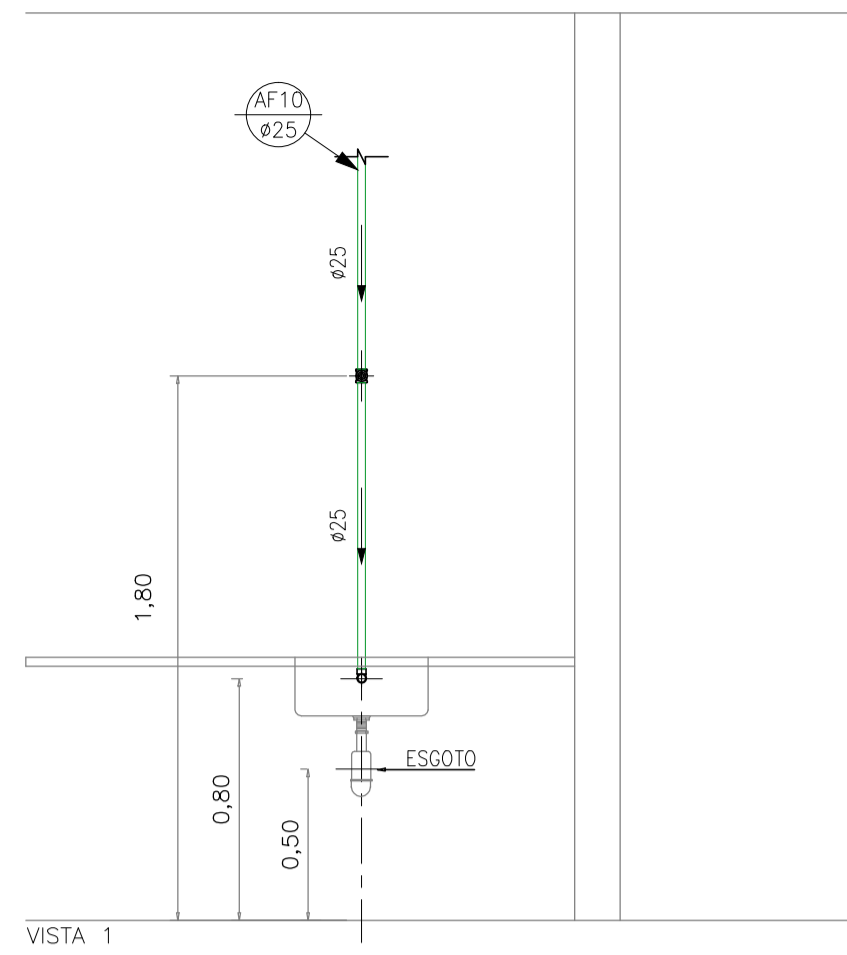


— PVC Soldável marrom —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
4.23	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
3	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 com rosca

— Registros,Valv.,Hid —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
2	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

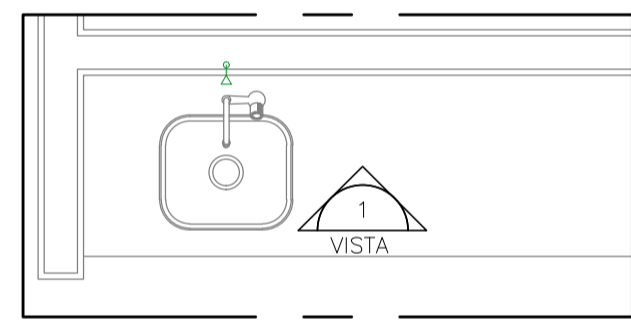

DETALHE G  
FIG. Nº 81

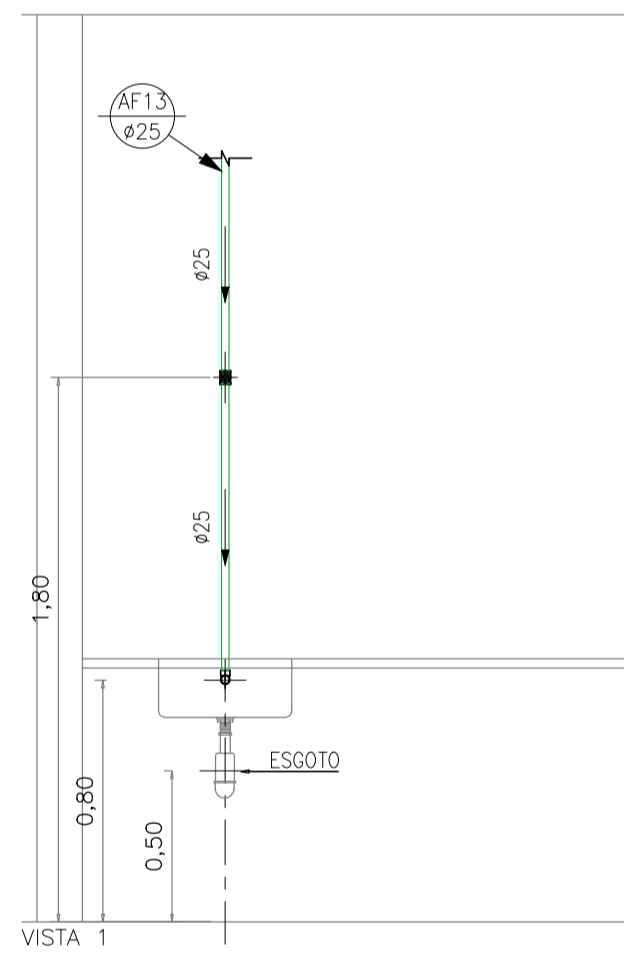


— PVC Soldável marrom —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1.65	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 com rosca

— Registros,Valv.,Hid —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

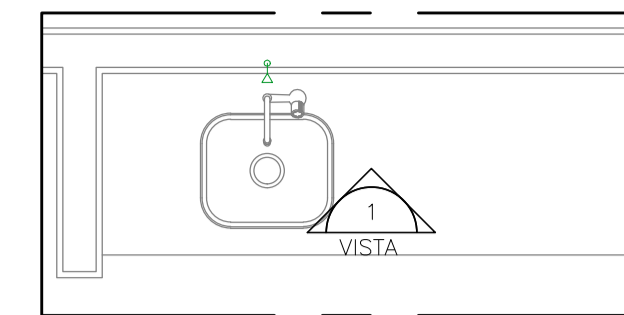

DETALHE H  
FIG. Nº 81

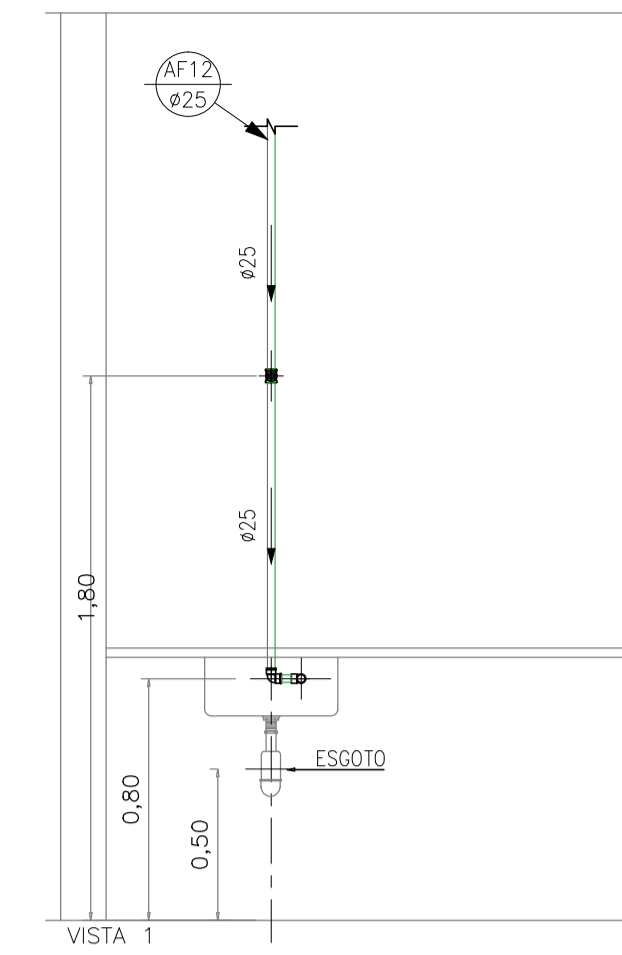

— PVC Soldável marrom —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1.65	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 com rosca

— Registros,Valv.,Hid —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

LEGENDA:

PVC Soldável marrom	
	- Joelho 90 25mm (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 45 25mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 50mm (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 90 50mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 com rosca 25mmx1/2" (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 90 com rosca 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
	- Tê 25mm (Detalhado/Sobe)
	- Tê com rosca 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
Registros,Valv.,Hid	
	- Registro de Gaveta base 1.1/2" (Detalhado/em Planta)
	- Registro de Gaveta base 3/4" (Detalhado/em Planta)
	- Válvula de Descarga 1.1/2" (Detalhado/em Planta)
PPR Polipropileno	
	- Joelho 90 FF - PPR 25mm (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 90 FF - PPR 25mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 FF com inserto Metálico - PPR 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
	- Tê FFF com Inserto Metálico Central - PPR 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
	- Tê misturador 3/4" (Detalhado/em Planta)
Registros para água quente	
	- Registro de Gaveta base 3/4" (Detalhado/em Planta)
PRUMADAS	
	Água Fria
	Água Quente
	Água de Reuso
TUBULAÇÃO	
	- PPR Polipropileno - Tubo de Polipropileno Copolimero Random - Tipo 3 PN 25 (Detalhado)
	- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) (Detalhado)
	- Tubo PVC Soldável marrom Água de Reuso (Detalhado)

04 AGO/18 Conforme revisão de arquitetura atualizada com data em 06/08/18 via Autodesk	
03 JUN/18 As Built (conforme revisão de arquitetura recebida em 16/05/2018)	
02 MAR/18 Alteração da tubulação de água quente em Cobre para PPR.	
01 FEV/15 Conforme ata de reunião em 19/12/14, e arquitetura recebida em 05/02/15.	
00 NOV/14 Emissão inicial	
NOME	DATA
RESERVA DE DIREITOS AUTORAIS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PROJETISTA	
<b>Simétrica</b> Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO AUGUSTO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP 01023-000 FONE: (11) 2133-1125 / FAX: (11) 2133-2143 Email: simetrica@simetrica.com.br	
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
TIPO DE PROJETO	NÚMERO DA FOLHA
PROJETO EXECUTIVO	IH 85
EMPREENHAMENTO	
HOSPITAL DE BEBEDOURO	
LOCAL	
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP	
REFERÊNCIA	
DETALHE: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE, FRIA E REUSO	
PAVIMENTO SUPERIOR	
ESCALA	DATA
1:25	AGO/2018
UNIDADE	PROJETO
METRO	RENIÉ
CONFERÊNCIA	CONFERÊNCIA
ENG. LEVI	ENG. LEVI
ARQUIVO	PROJETO
PROJETO DE REFERÊNCIA	PROJETO DE REFERÊNCIA
PROJETO DE REFERÊNCIA	PROJETO DE REFERÊNCIA