
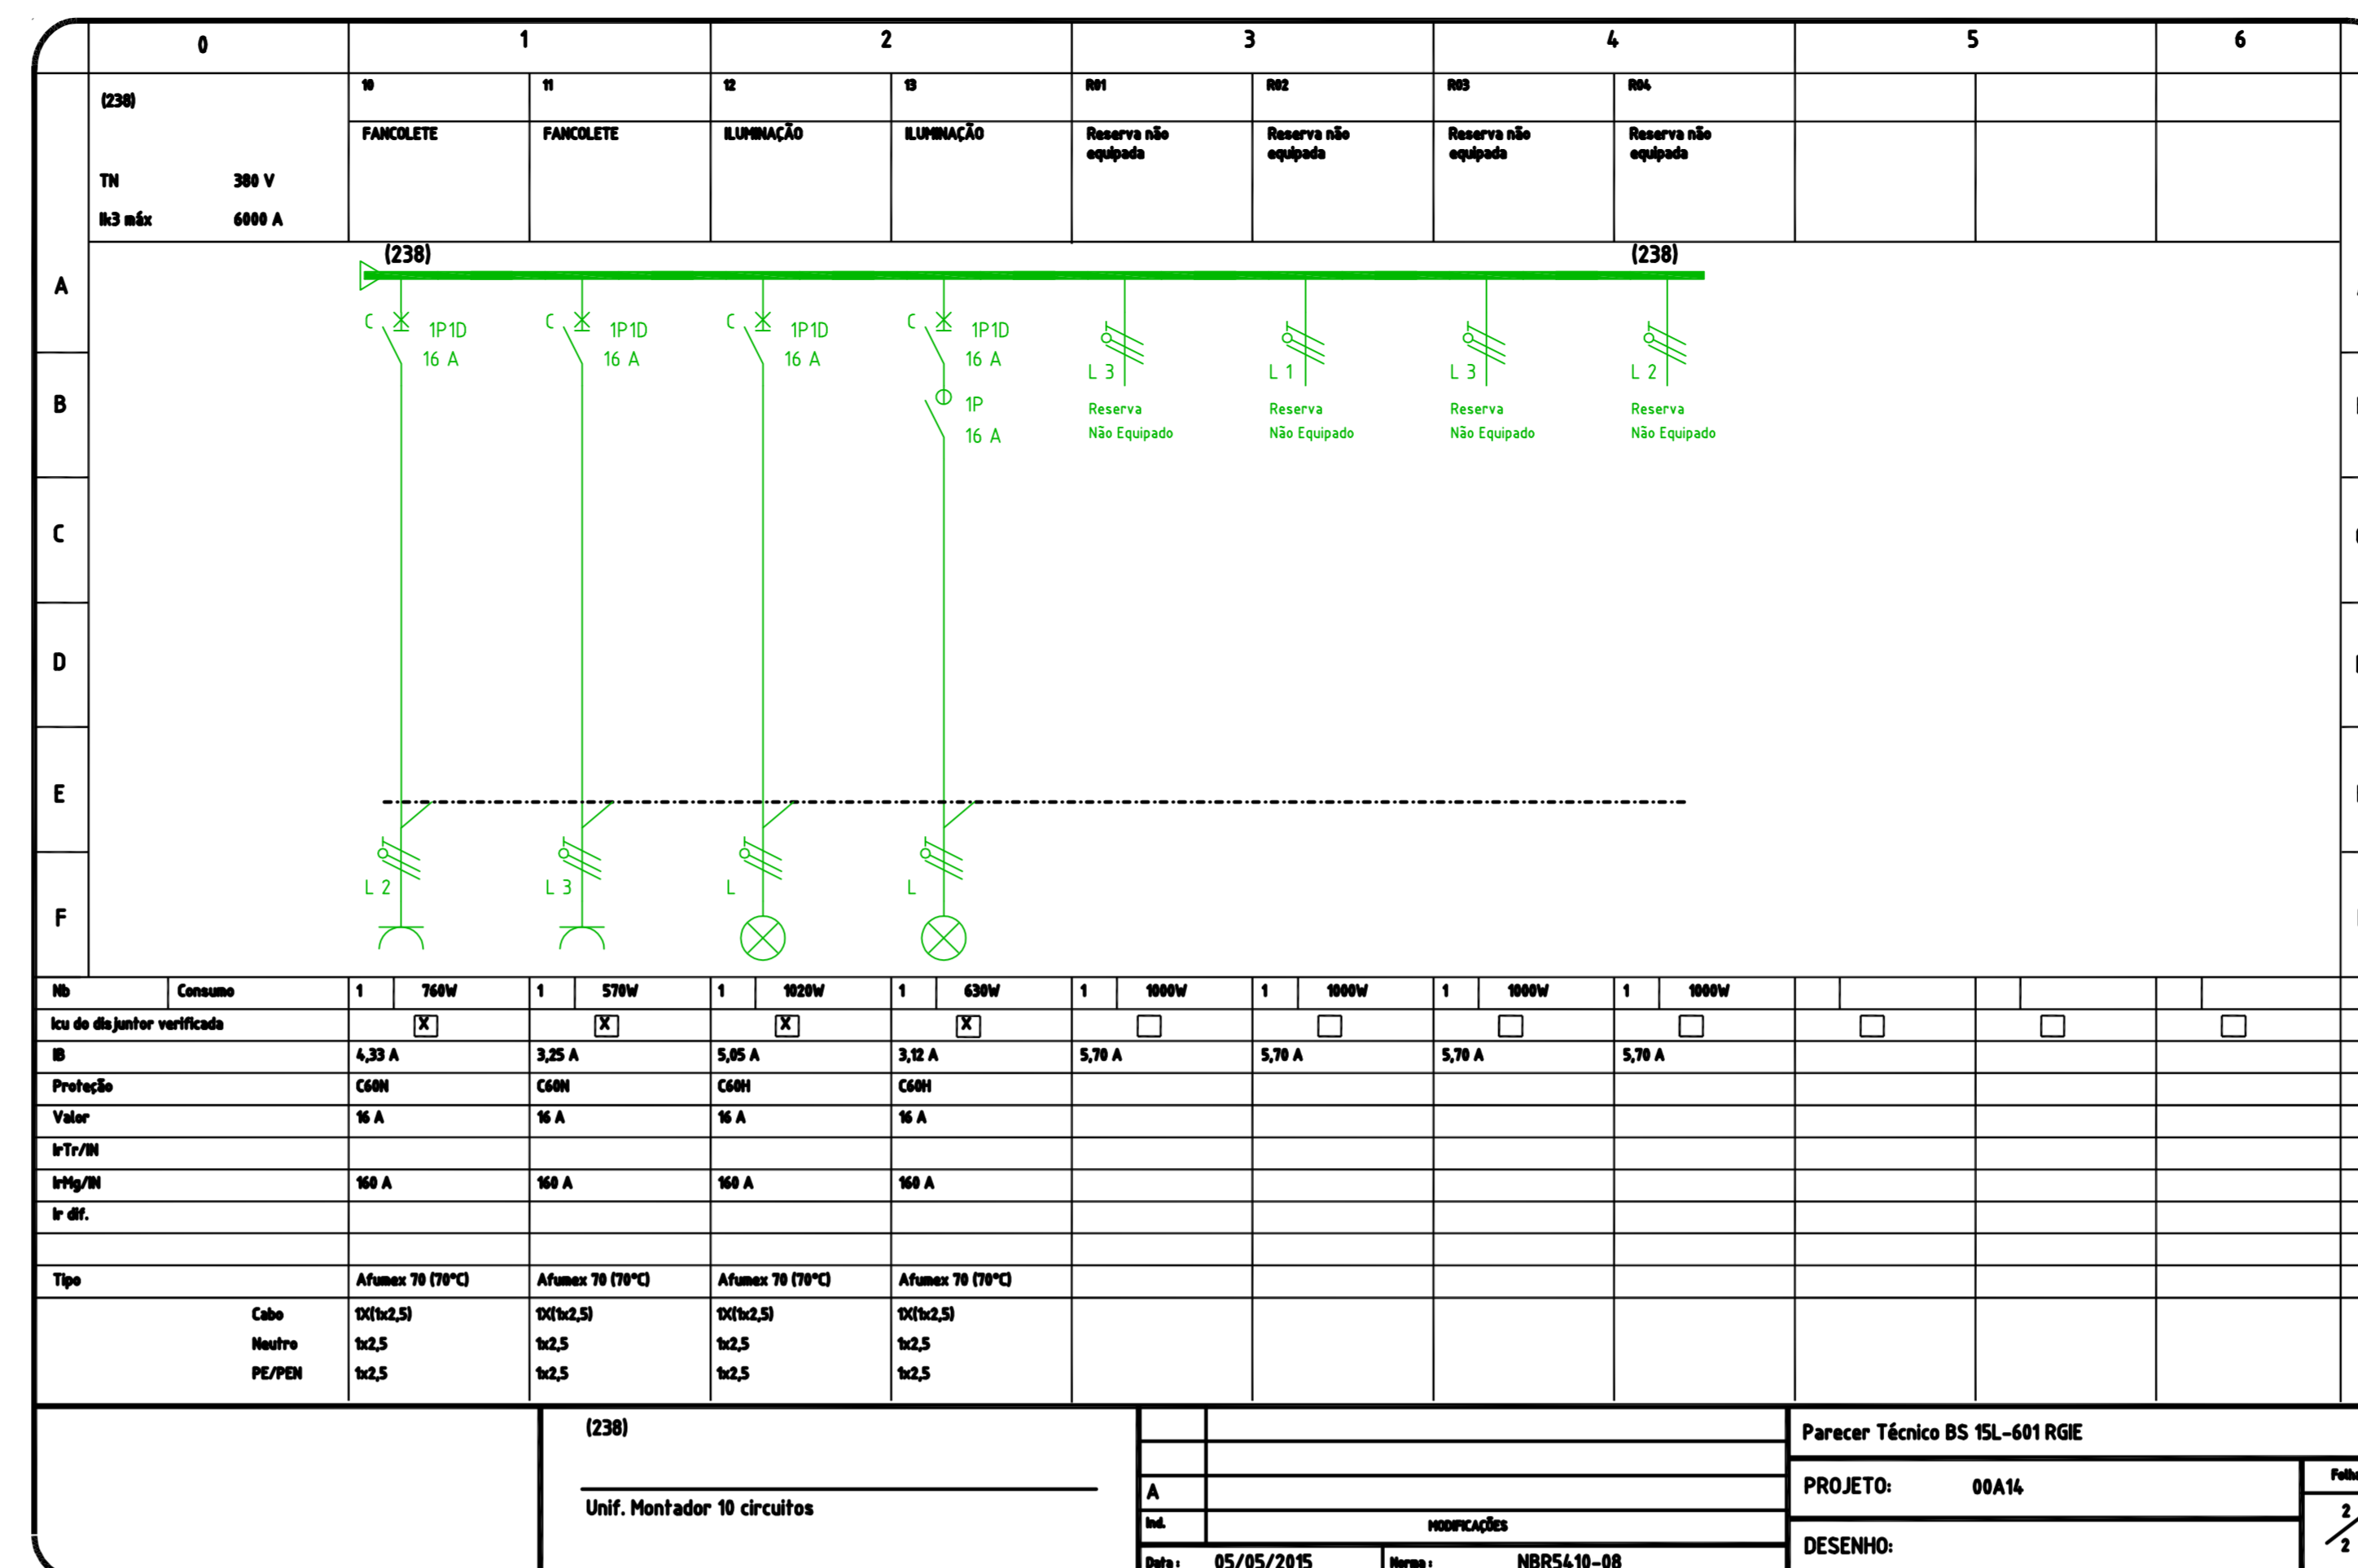



NOTAS DE TRIFILARES:

- 01 - OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
- 02 - OS QUADROS DEVEM SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA DESENHADA, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLACA IDENTIFICADORA COM NOME, NÚMERO E POTÊNCIA TOTAL DO MESMO.
- 03 - NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS ÁREAS RESTRITAS (CASAS DE MÁQUINAS, SALA DE PAINÉIS, SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS À MÃO DE OBRA E COMANDO (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES, CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVEM SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR VISÍVEIS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO.
- 04 - TODOS OS CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVERÃO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM I_{res}=30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO.
- 05 - TODOS OS QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP=42 E SERÃO DE SOBREPOR SALVO QUANDO INDICADO.
- 06 - PREVER BOTOEIRAS DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO NA PORTA EXTERNA.
- 07 - PREVER RÉGUAS DE BORNES PARA COMANDO.
- 08 - TODOS OS PAINÉIS / QUADROS ELÉTRICOS, DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS COM AS DIMENSÕES QUE PERMITAM AS CONDIÇÕES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES E LISTA DE CABOS.
- 09 - DESCONSIDERAR A INDICAÇÃO DE PVC PARA OS CABOS DOS CIRCUITOS E UTILIZAR CABOS CONFORME NBR-1248 COM AS BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS TRIFILARES.

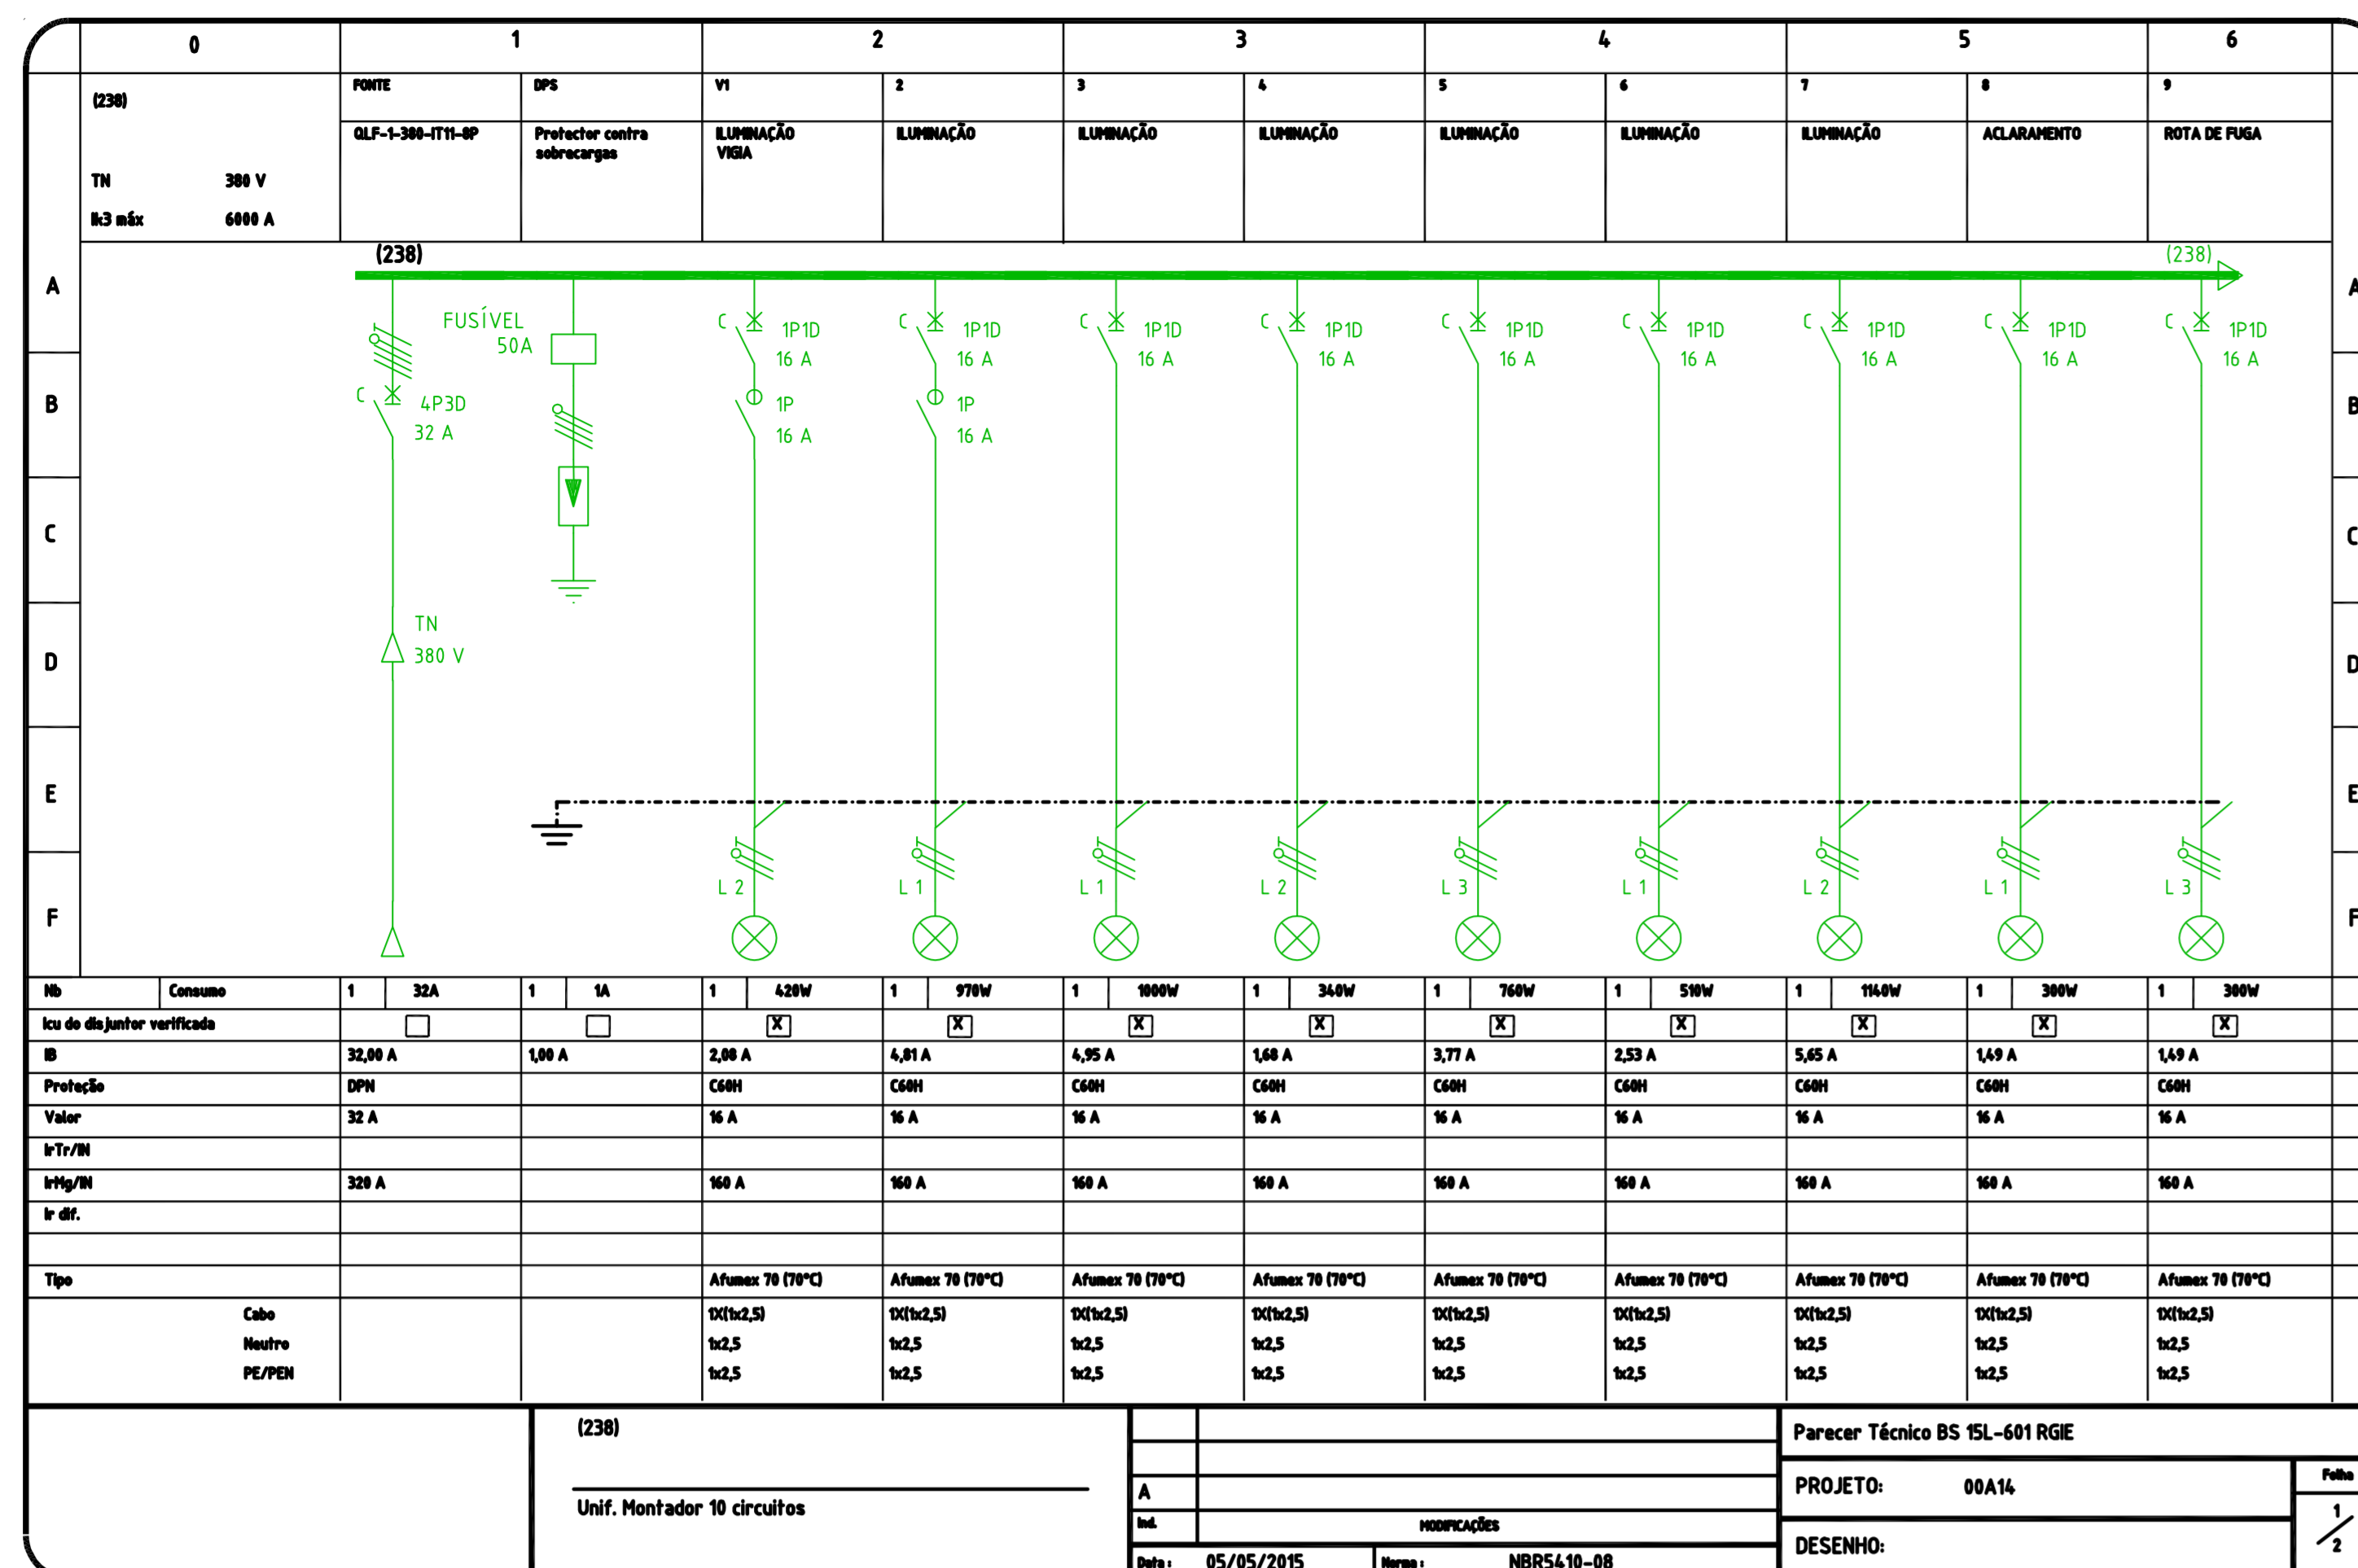

Usar as espessuras
na tabela de
cabo para
o seu projeto.
Espessuras
em (mm):
1 - 0,2
2 - 0,2
3 - 0,2
4 - 0,2
5 - 0,2
6 - 0,2
7 - 0,2
8 - 0,2
9 - 0,2
10 - 0,2
11 - 0,2
12 - 0,2
13 - 0,2
14 - 0,2
15 - 0,2
16 - 0,2
17 - 0,2
18 - 0,2
19 - 0,2
20 - 0,2
21 - 0,2
22 - 0,2
23 - 0,2
24 - 0,2
25 - 0,2
26 - 0,2
27 - 0,2
28 - 0,2
29 - 0,2
30 - 0,2
31 - 0,2
32 - 0,2
33 - 0,2
34 - 0,2
35 - 0,2
36 - 0,2
37 - 0,2
38 - 0,2
39 - 0,2
40 - 0,2
41 - 0,2
42 - 0,2
43 - 0,2
44 - 0,2
45 - 0,2
46 - 0,2
47 - 0,2
48 - 0,2
49 - 0,2
50 - 0,2
51 - 0,2
52 - 0,2
53 - 0,2
54 - 0,2
55 - 0,2
56 - 0,2
57 - 0,2
58 - 0,2
59 - 0,2
60 - 0,2
61 - 0,2
62 - 0,2
63 - 0,2
64 - 0,2
65 - 0,2
66 - 0,2
67 - 0,2
68 - 0,2
69 - 0,2
70 - 0,2
71 - 0,2
72 - 0,2
73 - 0,2
74 - 0,2
75 - 0,2
76 - 0,2
77 - 0,2
78 - 0,2
79 - 0,2
80 - 0,2
81 - 0,2
82 - 0,2
83 - 0,2
84 - 0,2
85 - 0,2
86 - 0,2
87 - 0,2
88 - 0,2
89 - 0,2
90 - 0,2
91 - 0,2
92 - 0,2
93 - 0,2
94 - 0,2
95 - 0,2
96 - 0,2
97 - 0,2
98 - 0,2
99 - 0,2
100 - 0,2

PLANTA CHAVE

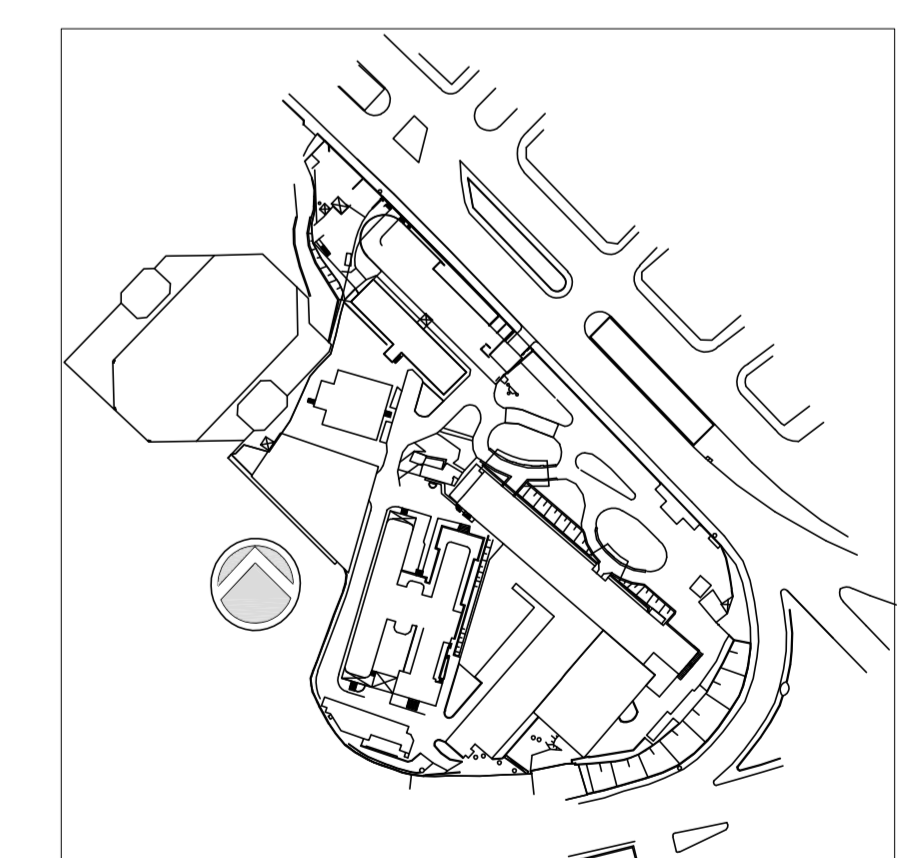

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIOFISCALIZADORA/ARQUITETURA	JOSÉ	27/04/2015
1	REVISÃO GERAL	JOSÉ	26/05/2015
0	EMISSÃO TÉCNICA	JOSÉ	19/05/2014

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP
 DIAGRAMAS TRIFILARES - 238
 PROJETO EXECUTIVO
 829
 19/09/2014
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo/SP - Cep: 04418-000
 Tel: (11) 5068 8420 Fax: (11) 5068 8482
 E-MAIL: gte@ipe.gov.br
 ARQ. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES ARQ. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN