


NOTAS DE TRIFILARES:

- OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
- OS QUADROS DEVEM SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA DESEJADA, INSTALADA INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLACIETA IDENTIFICADORA COM NOME, NÚMERO E POTÊNCIA TOTAL DO MESMO.
- NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS ÁREAS RESTRITAS (CASAS DE MÁQUINAS, SALA DE PAINÉIS, SHARITS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS À MANOBRA E COMANDO (BOTÕES, INTERRUPTORES, CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVEM SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR INSTALADOS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO.
- TODOS OS CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVEM POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM I_{dn}=30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO.
- TODOS OS QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-42 E SERÃO DE SOBREPOR SALVO QUANDO INDICADO.
- PREVER BOTÕES DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO NA PORTA EXTERNA.
- PREVER REGRAS DE BORNES PARA COMANDO.
- TODOS OS PAINÉIS / QUADROS ELÉTRICOS, DEVEM SER CONSTRUÍDOS COM AS DIMENSÕES QUE PERMITAM AS CONEXÕES DOS CABOS aos DISJUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES E LISTA DE CABOS.
- DESCONSIDRAR A INDICAÇÃO DE PVC PARA OS CABOS DOS CIRCUITOS E UTILIZAR CABOS CONFORME NBR-13248 COM AS BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS TRIFILARES.

PLANTA CHAVE

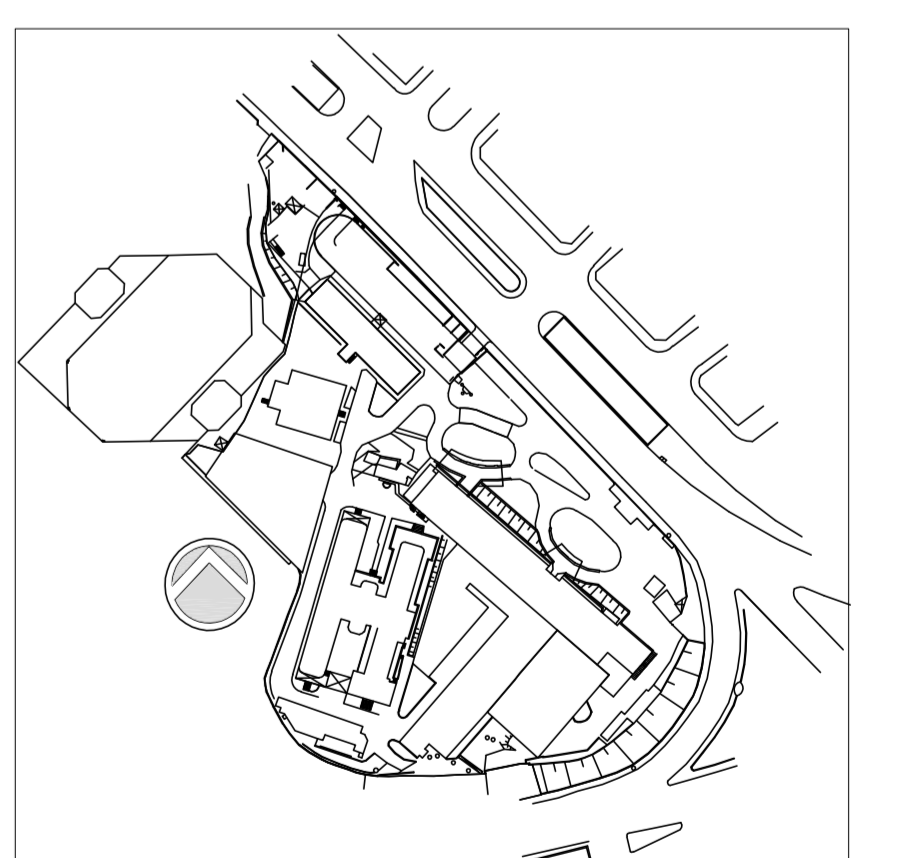

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIO/FISCALIZADORA/ARQUITETURA	JOSE	27/04/2015
1	REVISÃO GERAL	JOSE	20/05/2015
0	EMISSÃO TÉCNICA	JOSE	20/10/2014

ENGEFORM construbase
CONSORCIO - E SAÚDE

valdeci ferreira BN&L
A ENG. ENGENHEIRO ASSOCIADO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP

PROJETO EXECUTIVO
Nº 00A14
20/10/2014

Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 2º andar
São Paulo/SP - Cep: 04413-000
Tel: (11) 5066 8420 Fax: (11) 5066 8482

Eng. ADEMAR DIZOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN