


PLANTA PARCIAL DO TERREO-PREDIO HOSPITALAR

LISTA DE MATERIAIS				
ITEM	QDTE	DISCRIMINAÇÃO	DIMENSÃO	MODELO
DI-8	12	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM 2	ADLO+AG
DI-9	11	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM 3	ADLO+AG
DI-10	08	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM 4	ADLO+AG
DI-11	02	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM 4	ADLO+AG
DI-15	04	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO (3 VIAS)	325x208	ADLO+AG
DI-1	08	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	225x125	AT-AG
DI-2	01	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x125	AT-AG
DI-3	01	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-4	01	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	425x165	AT-AG
DI-7	13	GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO	225x125	AN/AR+AG
DI-8	01	GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO	225x165	AN/AR+AG
DI-9	01	GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO	325x165	AN/AR+AG
DI-10	10	GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO	325x225	AN/AR+AG
DI-5	02	GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO	525x225	AN/AR+AG
DI-6	03	GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO	525x325	AN/AR+AG
DI-1	22	GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO	225x125	AN/AR+AG
DI-3	04	GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO	325x165	AN/AR+AG
DI-4	01	GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO	325x225	AN/AR+AG
DI-1	04	DAMPER DE REGULAGEM	150x150	JV-B
DI-2	01	DAMPER DE REGULAGEM	200x150	JV-B
DI-3	01	DAMPER DE REGULAGEM	300x200	JV-B
DI-4	01	DAMPER DE REGULAGEM	300x400	JV-B
DI-5	02	DAMPER DE REGULAGEM	350x200	JV-B
DI-6	01	DAMPER DE REGULAGEM	350x250	JV-B
DI-7	01	DAMPER DE REGULAGEM	400x250	JV-B
DI-8	01	DAMPER DE REGULAGEM	550x200	JV-B
DI-9	01	DAMPER DE REGULAGEM	600x300	JV-B
DI-10	01	DAMPER DE REGULAGEM	700x300	JV-B
DI-11	01	DAMPER DE REGULAGEM	800x250	JV-B
DSP-1	02	DAMPER DE REGULAGEM	650x200	JV-B
DSP-2	01	DAMPER DE REGULAGEM	400x250	JV-B
DCM-1	04	DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO	200x200	FKA-TA-BR-90
DCM-2	01	DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO	250x200	FKA-TA-BR-90
DCM-3	01	DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO	300x200	FKA-TA-BR-90
DCM-4	01	DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO	350x250	FKA-TA-BR-90
DCM-5	03	DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO	650x200	FKA-TA-BR-90
DCM-6	01	DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO	800x250	FKA-TA-BR-90
DCM-7	01	DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO	850x250	FKA-TA-BR-90
DCM-8	01	DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO	850x300	FKA-TA-BR-90
VZ-1	01	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR (FILTRO G4)	385x330	VDF
VZ-2	02	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR	385x330	AVG
VZ-3	02	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR (FILTRO G4)	1585x330	VDF
VZ-4	01	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR (FILTRO G4)	1155x385	VDF


LEGENDA DE COMPONENTES

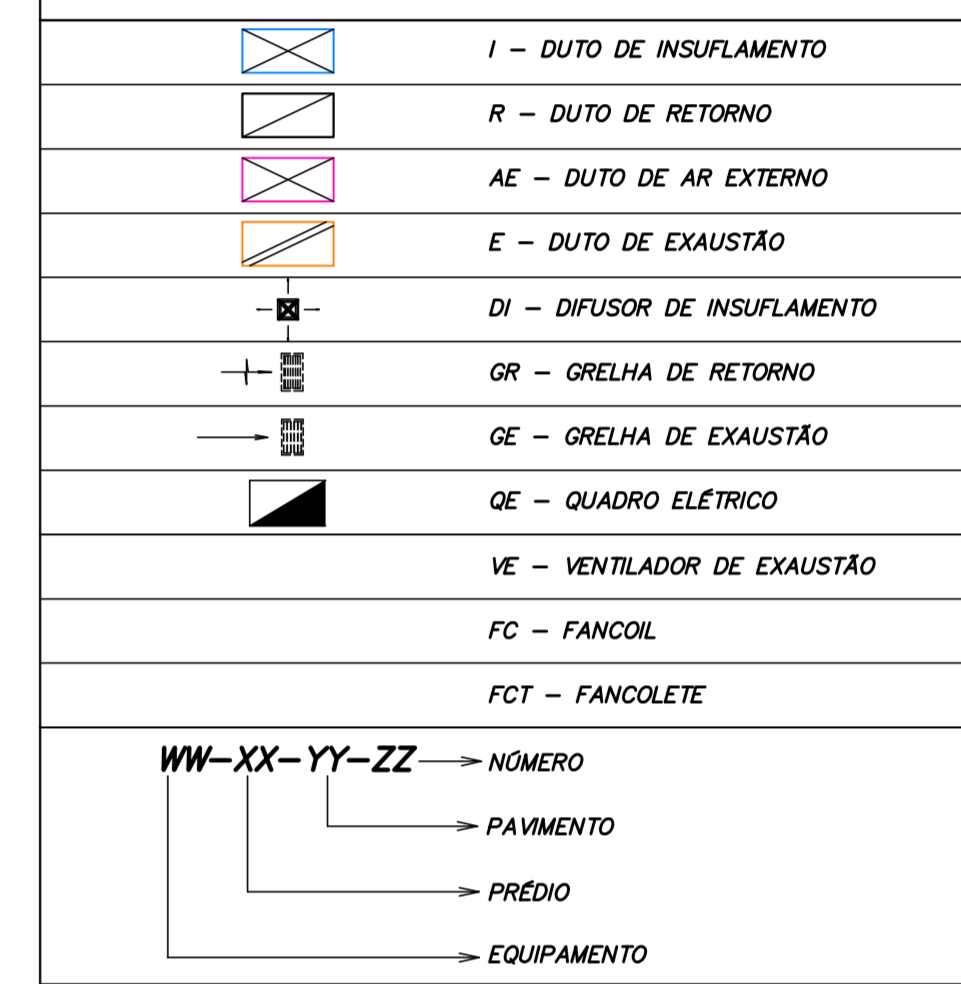

LISTA DAS CAIXA VAV

TAG	MODELO/TAM	VAZÃO PROJ. (m³/s)	VAZÃO MÍN. (m³/s)	VAZÃO MÁX. (m³/s)
WAV-HOS-TE-01	TVR-D-200	565	288	1458
WAV-HOS-TE-02	TVR-D-100	95	72	342
WAV-HOS-TE-03	TVR-D-250	1410	432	2214
WAV-HOS-TE-04	TVR-D-160	350	180	900
WAV-HOS-TE-05	TVR-D-125	195	108	540
WAV-HOS-TE-06	TVR-D-160	265	180	900
WAV-HOS-TE-07	TVR-D-200	545	288	1458

- NOTAS
- NÚMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM m³/s/h.
 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO OUTROS ESPECIFICADOS.
 - OS DRENOS DEVEM SER PREVISTOS PELO PROJETO DE HIDRÁULICA.
 - OS PONTOS DE FORÇA DEVEM SER PREVISTOS PELO PROJETO DE ELÉTRICA.

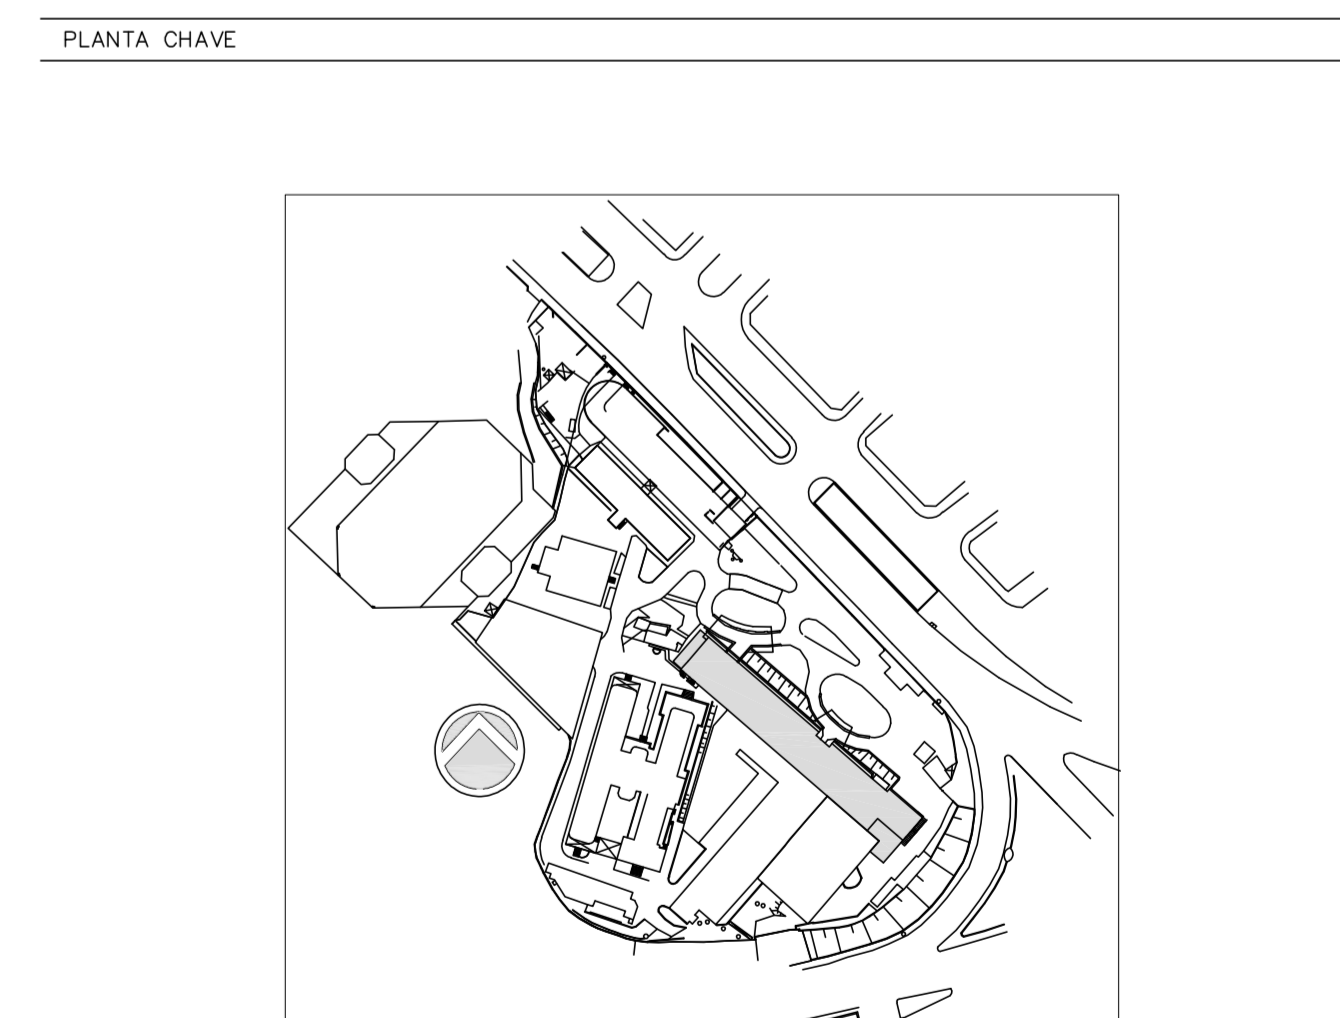

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS/CONSORCIO/FISCALIZAÇÃO/ARQUITETURA	JOSÉ	27/04/2015
1	REVISÃO GERAL	JOSÉ	27/02/2015
0	EMISSÃO FINAL	JOSÉ	15/12/2014

ENGEFORM construbase valdeci ferreira BN&L

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIbas
 AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP
 AR CONDICIONADO
 PLANTA DO TERREO - PARTE A
 PROJETO EXECUTIVO
 PRÉDIO HOSPITALAR
 103A
 CLIMATIZAÇÃO 1:50
 15/12/2014
 GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo/SP - Cep 04413-020
 Tel. (11) 5068 8420 Fax (11) 5068 8482
 Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN