

**NOTAS DE ALIMENTADORES**

- 01 - ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE #1".
- 02 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERILADOS DEVERÃO SER LISAS COM TAMPAS.
- 03 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER METÁLICAS E COM TAMPAS APARAFUSADAS.
- 04 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERILADOS DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 05 - TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
- 06 - ELETRODUTOS ENTERRADOS SERÃO DO TIPO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) COM DIÂMETRO MÍNIMO DE #1,1/4".
- 07 - AS POTÊNCIAS, O DIMENSIONAMENTO DOS CABOS, PROTEÇÕES E POSIÇÕES EXATAS DOS PONTOS DE FORÇA, DEVERÃO SER CONFIRMADAS COM OS FORNECEDORES DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA INSTALAÇÃO.
- 08 - TODOS OS PAINÉIS / QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS CONSIDERANDO AS CONEXÕES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNILINARES E LISTA DE CABOS.
- 09 - OS PAINÉIS / QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS COM AS DIMENSÕES QUE PERMITAM SUAS CONEXÕES AOS CABOS E BARRAMENTOS BLINDADOS INDICADOS NO PROJETO.

**LEGENDA DE CORES**

- SISTEMA 220V/127V (EMERGÊNCIA)
- SISTEMA 380V/220V (EMERGÊNCIA)
- NO BREAK

**LEGENDA DE ALIMENTADORES**

- A1 428, 427, 426, 429, 431 ELETROCALHA 100x100mm
- A2 607, 608, 609, 610 ELETROCALHA 100x100mm
- A3 BT-012, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 LETO 200x120mm
- A4 605, 606, 607, 608, 609, 610 ELETROCALHA 200x100mm
- A5 605 #2"
- A6 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 LETO 400mm #1"
- A7 608 #2"
- A8 240 #2"
- A9 339 #3"
- A10 BT-012, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 ELETROCALHA 200x100mm #2"
- A11 242 #2"
- EL #1" COMANDO DOS ELEVADORES INTERLIGAÇÃO ENTRE O SISTEMA DAFE E A USCA VER FIAÇÃO COM OS FORNECEDORES DOS ELEVADORES/READORES


**LEGENDA CX. DE PASSAGEM**

- 1 CX. DE PASSAGEM 15x15x8cm
- 2 CX. DE PASSAGEM 20x20x10cm
- 3 CX. DE PASSAGEM 30x30x12cm

Usar as espessuras de materiais e a cor preta.

Espessura (mm)	Cor
0,2	0,2
0,3	0,3
0,4	0,4
0,5	0,5
0,6	0,6
0,7	0,7
0,8	0,8
0,9	0,9
1,0	1,0
1,1	1,1
1,2	1,2
1,3	1,3
1,4	1,4
1,5	1,5
1,6	1,6
1,7	1,7
1,8	1,8
1,9	1,9
2,0	2,0
2,1	2,1
2,2	2,2
2,3	2,3
2,4	2,4
2,5	2,5
2,6	2,6
2,7	2,7
2,8	2,8
2,9	2,9
3,0	3,0
3,1	3,1
3,2	3,2
3,3	3,3
3,4	3,4
3,5	3,5
3,6	3,6
3,7	3,7
3,8	3,8
3,9	3,9
4,0	4,0
4,1	4,1
4,2	4,2
4,3	4,3
4,4	4,4
4,5	4,5
4,6	4,6
4,7	4,7
4,8	4,8
4,9	4,9
5,0	5,0
5,1	5,1
5,2	5,2
5,3	5,3
5,4	5,4
5,5	5,5
5,6	5,6
5,7	5,7
5,8	5,8
5,9	5,9
6,0	6,0
6,1	6,1
6,2	6,2
6,3	6,3
6,4	6,4
6,5	6,5
6,6	6,6
6,7	6,7
6,8	6,8
6,9	6,9
7,0	7,0
7,1	7,1
7,2	7,2
7,3	7,3
7,4	7,4
7,5	7,5
7,6	7,6
7,7	7,7
7,8	7,8
7,9	7,9
8,0	8,0
8,1	8,1
8,2	8,2
8,3	8,3
8,4	8,4
8,5	8,5
8,6	8,6
8,7	8,7
8,8	8,8
8,9	8,9
9,0	9,0
9,1	9,1
9,2	9,2
9,3	9,3
9,4	9,4
9,5	9,5
9,6	9,6
9,7	9,7
9,8	9,8
9,9	9,9
10,0	10,0

PLANTA CHAVE

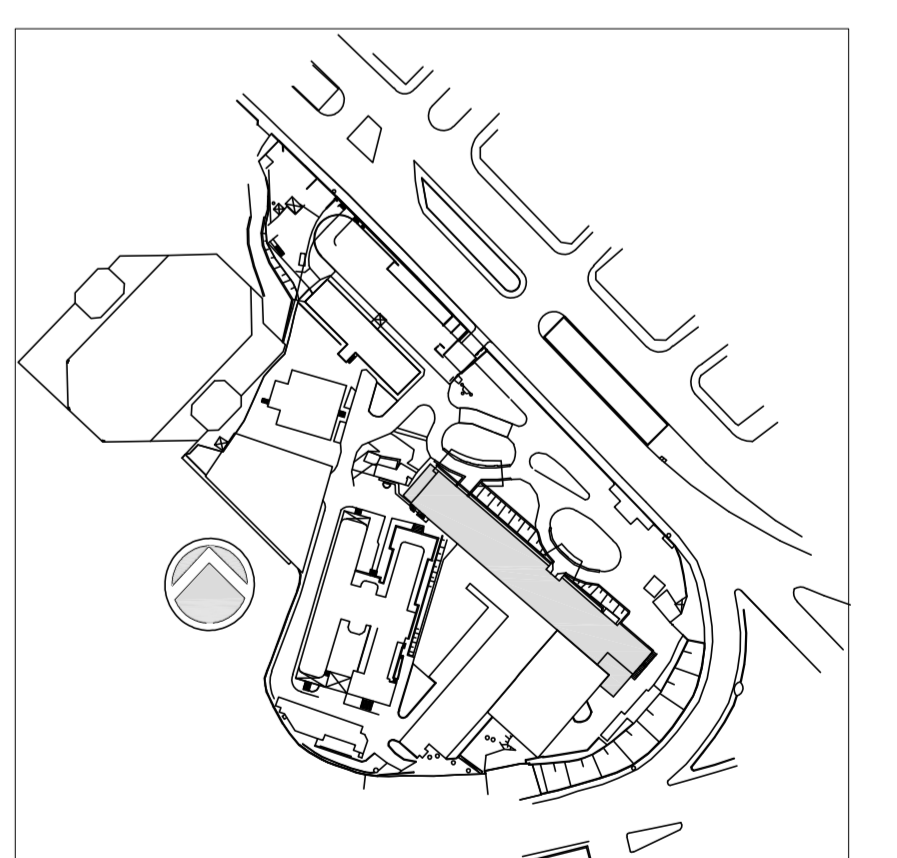


REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
03	REVISÃO ONDE INDICADO	JOSÉ	15/05/2015
02	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIO/FISCALIZADORA/ARQUITETURA	JOSÉ	27/04/2015
01	REVISÃO ONDE INDICADO	JOSÉ	06/05/2015
00	EMISSÃO INICIAL	JOSÉ	15/05/2014





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP


**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**  
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS  
 AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP  
 ALIMENTADORES PLANTA DO 2º PAVIMENTO - PARTE A  
 PROJETO EXECUTIVO  
 PRÉDIO HOSPITALAR  
 410A  
 19/09/2014  
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, Jd. Planalto, São Paulo/SP - Cep: 04418-000  
 Tel: (11) 5068 8420 Fax: (11) 5068 8482  
 E-MAIL: [atendimento@grupotecnico.com.br](mailto:atendimento@grupotecnico.com.br)  
 ARQ. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES ARQ. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN