

NOTAS DE TOMADAS

- 01 - ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE 43/4".
- 02 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER LIGAS COM TAMPA.
- 03 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
- 04 - CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSÕES NÃO INDICADAS SÃO DE 4"x4"x2".
- 05 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 06 - CONDUTORES COM SEÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE 42,5mm², COM ISOLAÇÃO DE 750V, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALOGENOS, CONFORME NBR-13248.

LEGENDA DE CORES

- SISTEMA 220V/127V (EMERGÊNCIA)
- SISTEMA 380V/220V (EMERGÊNCIA)
- NO BREAK

LEGENDA DE FIAÇÃO QF-220-9P (339)

- A1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 ELETROCALHA 100x50mm
- A2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 ELETROCALHA 100x50mm
- A3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 PERFILADO 38x58mm
- A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
p4 ELETROCALHA 100x50mm

LEGENDA DE FIAÇÃO QF-NB-PP-9P (909)

- A5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 ELETRODUTO #1"
- A6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 ELETRODUTO #1"

LEGENDA DE CHAMADAS


- T1 FUSIBLE 10A 1000V-127V-1F
- T2 GELADORA 800W-127V-1F
- T3 MICROONDAS 1000W-127V-1F
- T4 CAFETERA 1500W-127V-1F
- T5 CONTROLADORA 60W-220V-1F
- T6 CAC 100W-220V-1F
- T7 BOMB 200W-220V-1F
- T8 FRIGOBAR 800W-127V-1F
- T9 PURIFICADOR 200W-127V-1F
- T10 TV 200W-127V-1F

VER CONTINUAÇÃO NA FOLHA: HOS-ELE-TOM-PE-210A

Usar as espessuras indicadas no projeto e as seguintes:

Item	Descrição	Espessura (mm)
1	1	0,2
2	2	0,2
3	3	0,2
4	4	0,2
5	5	0,2
6	6	0,2
7	7	0,2
8	8	0,2
9	9	0,2
10	10	0,2
11	11	0,2
12	12	0,2
13	13	0,2
14	14	0,2
15	15	0,2
16	16	0,2
17	17	0,2
18	18	0,2
19	19	0,2
20	20	0,2
21	21	0,2
22	22	0,2
23	23	0,2
24	24	0,2
25	25	0,2
26	26	0,2
27	27	0,2
28	28	0,2
29	29	0,2
30	30	0,2
31	31	0,2
32	32	0,2
33	33	0,2
34	34	0,2
35	35	0,2
36	36	0,2
37	37	0,2
38	38	0,2
39	39	0,2
40	40	0,2
41	41	0,2
42	42	0,2
43	43	0,2
44	44	0,2
45	45	0,2
46	46	0,2
47	47	0,2
48	48	0,2
49	49	0,2
50	50	0,2
51	51	0,2
52	52	0,2
53	53	0,2
54	54	0,2
55	55	0,2
56	56	0,2
57	57	0,2
58	58	0,2
59	59	0,2
60	60	0,2
61	61	0,2
62	62	0,2
63	63	0,2
64	64	0,2
65	65	0,2
66	66	0,2
67	67	0,2
68	68	0,2
69	69	0,2
70	70	0,2
71	71	0,2
72	72	0,2
73	73	0,2
74	74	0,2
75	75	0,2
76	76	0,2
77	77	0,2
78	78	0,2
79	79	0,2
80	80	0,2
81	81	0,2
82	82	0,2
83	83	0,2
84	84	0,2
85	85	0,2
86	86	0,2
87	87	0,2
88	88	0,2
89	89	0,2
90	90	0,2
91	91	0,2
92	92	0,2
93	93	0,2
94	94	0,2
95	95	0,2
96	96	0,2
97	97	0,2
98	98	0,2
99	99	0,2
100	100	0,2

PLANTA CHAVE

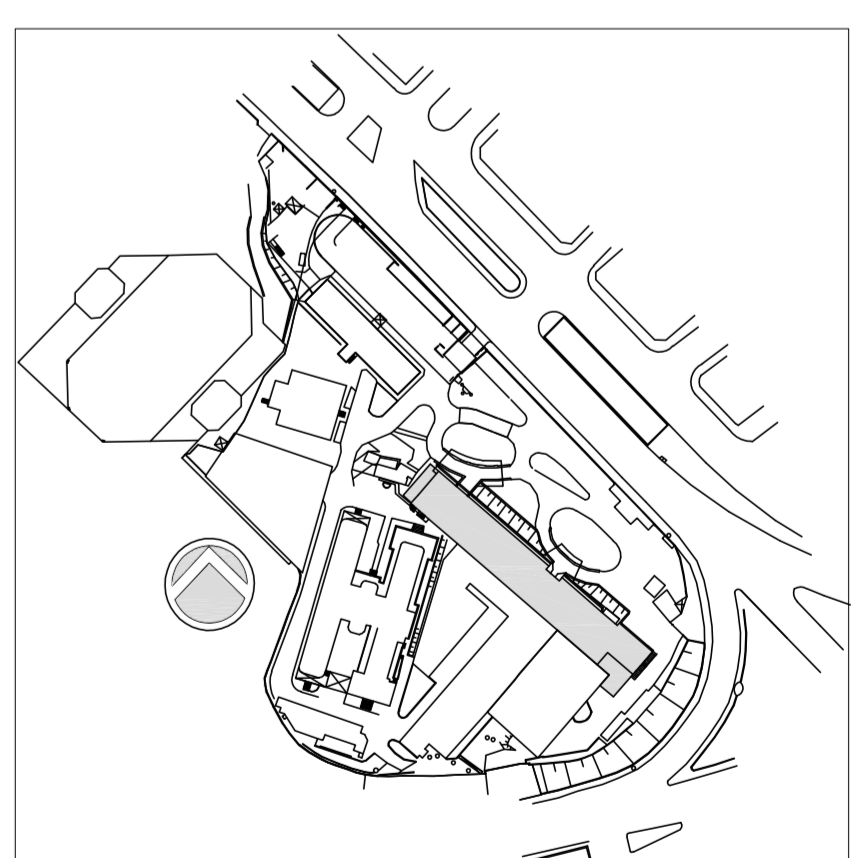

1	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIO/FISCALIZAÇÃO/ARQUITETURA	JOSE	27/04/2014
0	EMISSION INICIAL	JOSE	19/11/2014
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
 TOMADAS
 PLANTA DO 9º PAVIMENTO – PARTE B
 PROJETO EXECUTIVO
 PRÉDIO HOSPITALAR
 210B
 19/11/2014
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo/SP - Cap. 05483-000
 Tel. (11) 5068 8420 Fax (11) 5068 8482
 www.gte.com.br
 Arq. ADRIEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN