


Usar as espessuras
na substituição e
o cor preto
para as espessuras
das
(mm)
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0

NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

PLANTA CHAVE

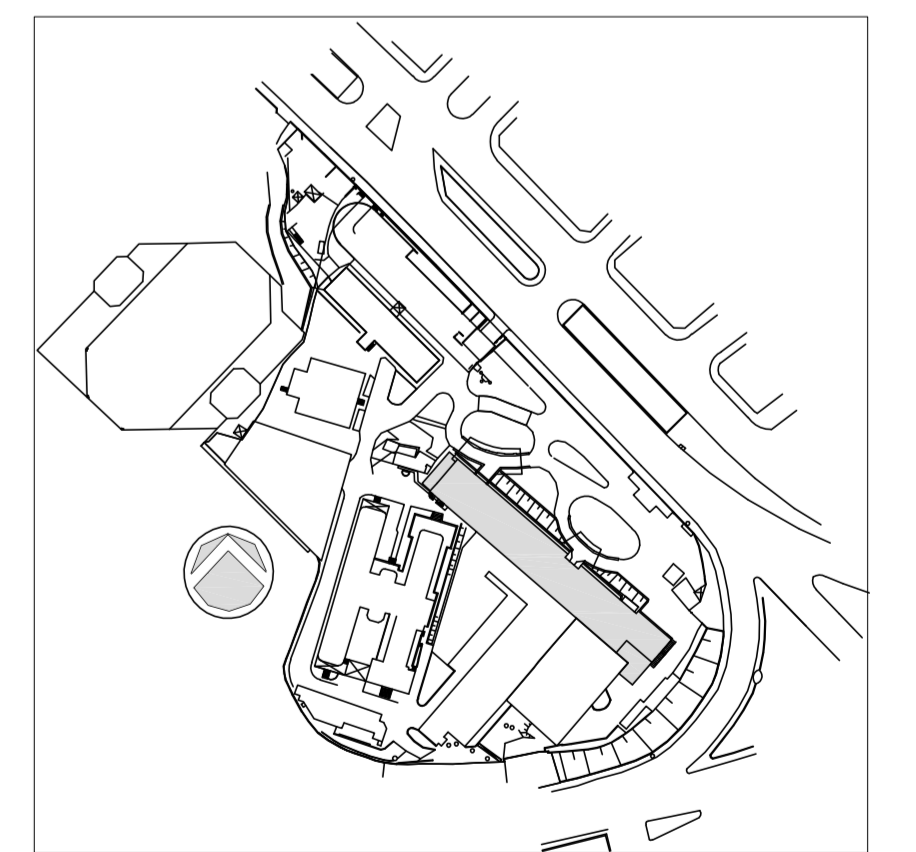

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	REVISÃO GERAL	ELAINE	27/11/2015
1	REVISÃO GERAL	ELAINE	09/09/2015
0	EMISSÃO INICIAL	ELAINE	03/06/2015



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP
CASA DE MÁQUINAS
CORREIOS C-4, E-5, E F-F
PRÉDIO EXECUTIVO
PRÉDIO HOSPITALAR
106
03/06/2015
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
São Paulo/SP - Cep: 05483-000
Tel: (11) 5068 8420 Fax: (11) 5068 8482
Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN