# LISTA DE MATERIAIS

| ITEM | QDE. | UN. | NOMENCLATURA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MODELO | FABRICANTE | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | PÇ | Q.E. | QUADRO ELÉTRICO - 800 X 600 X 350 mm | | SENADOR | |
| 02 | 01 | PÇ | DJG | Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada 16A, proteção térmica e magnético fixo, | DWB160B-16-3DX | WEG | 11339625 |
| 03 | 01 | PÇ | DJ1 | Mini disjuntor tripolar 16A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5kA 230/400V | MDW-C16-3 | WEG | 10076417 |
| 04 | 01 | PÇ | DJM1 | Disjuntor motor (Azul) com disparador térmico ajustável (1A a 1,6A) e magnético fixo em 13x In. | MPW18-3-D016 | WEG | 12429368 |
| 05 | 01 | PÇ | DJM1 | Bloco de contato (Azul) auxiliar lateral normal 1NA / 1 NF para Disjuntor Motor MPW18/40/80 | ACBS-11 | WEG | 12463909 |
| 06 | 02 | PÇ | DJC1,2 | Mini disjuntor bipolar 10A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5kA 230/400V | MDW-C10-2 | WEG | 10076407 |
| 07 | 01 | PÇ | DJC3 | Mini disjuntor monopolar 10A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5kA 230/400V | MDW-C10 | WEG | 10076405 |
| 08 | 01 | PÇ | TERMOSTATO | TERMOSTATO PARA PAINÉIS ELÉTRICOS 0...60°C | TLZ-530 | TASCO | |
| 09 | 03 | PÇ | CA1,2,3 | Minicontator Auxiliar (Azul) 10A em AC14 e AC15/230V 3NA/1NF Bobina 24V60Hz. | CWCA0-31-00V05 | WEG | 12486844 |
| 10 | 01 | PÇ | 1C1 | Minicontator (Azul) 7A em AC-3 (18A/AC1) c/ 1NA Bobina 24V60Hz, | CWC07-10-30 V05 | WEG | 12459272 |
| 11 | 01 | PÇ | TP1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 380/24VAC 150VA | TH-6000 | ITALLUX | |
| 12 | 01 | PÇ | L0 | Sinaleiro Monobloco com Led Branco 24Vca, furação 22mm. | SM0-E26 24Vca | WEG | 10046534 |
| 13 | 01 | PÇ | L3 | Sinaleiro Monobloco com Led Amarelo 24Vca, furação 22mm. | SM3-E26 24Vca | WEG | 10046532 |
| 14 | 02 | PÇ | L1,2 | Sinaleiro Monobloco com Led Vermelho 24Vca, furação 22mm. | SM1-E26 24Vca | WEG | 10046530 |
| 15 | 01 | PÇ | CC1 | Comutadora 3 posições fixas (45°), com 2NA, Knob Curto na cor preta, furação 22mm. | CK3F45-20000000-3VF | WEG | 12923168 |
| 16 | 04 | PÇ | CC1,BTL | Bloco de contato 1NA, para comando e sinalização da linha CSW....WH. Sistema de montagem "Front-back" | BC10F | WEG | 12891184 |
| 17 | 01 | PÇ | BTL | Botão pulsador Preto (1NA), furação 22mm. Grau de proteção IP66. | BF5-10000000-3VF | WEG | 12923176 |
| 18 | 01 | PÇ | VF-01 | Inversor de Frequência - Trifásico-380-480V- 14,0 A -(Heavy Duty) e 14,9 - (Normal Duty) - 10 CV | CFW501C14P0T4DB20C2 | WEG | 12209621 |
| 19 | 06 | PÇ | RB1 | Borne com conexão por parafuso, para cabo flexível de 4 mm² | BTWP 4-AZ | WEG | 10289146 |
| 20 | 18 | PÇ | RB1 | Borne com conexão por parafuso, para cabo flexível de 2,5 mm² | BTWP 2,5-AZ | WEG | 10289144 |
| 21 | 01 | PÇ | RB1 | Borne fusível para cabo flexível 6 mm², | BTWS 2S | WEG | 10261754 |
| 22 | 02 | PÇ | RB1 | Tampa de fechamento p/ bornes 2,5-10mm² | TF-BTWP 2,5-10-AZ | WEG | 10289466 |
| 23 | 01 | PÇ | RB1 | Tampa de fechamento p/ Borne fusível | TF-BTWS 2 | WEG | 10261771 |
| 24 | 03 | PÇ | RB1 | Poste final com parafuso | PF3-BTW | WEG | 10289060 |
| 25 | 01 | PÇ | -.- | PORTA DESENHO | A5 | TASCO | |
| 26 | 02 | PÇ | EX1,VE1 | CONJUNTO DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO COMPLETO COM GRADE E FILTRO 220V/60Hz | 117ZX | UNIKEY | |

PROJETISTA
ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7600
Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
BLOCO 1 - TÉRREO
QUADRO ELÉTRICO
QF-AC-03

N° PROJETO
FL. 11 de 12
ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2
ESCALA INDICADA

# ETIQUETAS DE ACRÍLICO

NOTA: TODAS AS ETIQUETAS TERÃO FUNDO PRETO E LETRA BRANCA E SERÃO AUTO-ADESIVAS







| TIPO | Nº LINHA | Nº ETIQ. | TEXTO | Nº ETIQ. | TEXTO | Nº ETIQ. | TEXTO | Nº ETIQ. | TEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | COMANDO | 2 | FC-T-29 | 3 | EX-T-03 | 4 | SATURAÇÃO FILTRO F8 |
| | 2 | | ENERGIZADO | | LIGADO | | LIGADO | | FC-T-29 |
| | 1 | 5 | SELEÇÃO DE OPERAÇÃO | 6 | TESTE DE LAMPADAS | | | | |
| | 2 | | MAN. DESL. AUTOM. | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 1 | 7 | | 8 | RODETAL - Equipamentos Elétricos Ltda | | | | |
| 5 | 2 | | QF-AC-03 | | Rua Cláudio, 422 | | | | |
| | 3 | | | | Vila Romana - São Paulo - SP | | | | |
| | 4 | | 380V/3F/60Hz + T/N | | Tels. (11) 3872-0395 | | | | |
| | 5 | | | | MARÇO - 2018 | | | | |

PROJETISTA
ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7600
Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
BLOCO 1 - TÉRREO
QUADRO ELÉTRICO
QF-AC-03

N° PROJETO
FL. 12 de 12
ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2
ESCALA INDICADA




VISTA FRONTAL INTERNA
ESC.1:10




VISTA FRONTAL EXTERNA
ESC.1:10




VISTA LATERAL EXTERNA
ESC.1:10

PROJETISTA
ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7600
Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
BLOCO 1 - TÉRREO
QUADRO ELÉTRICO
QF-AC-03

N° PROJETO
FL.
ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2
ESCALA INDICADA

## RÉGUA DE BORNES "1" - FORÇA E COMANDO

REF: BORNES WEG: BTWM 2,5/4,0

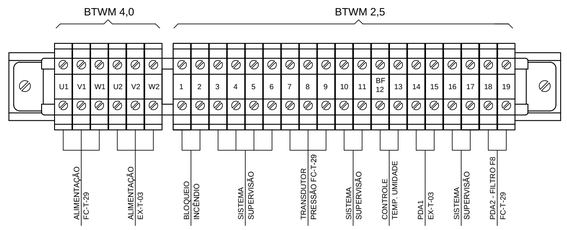


PROJETISTA
ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7600
Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
BLOCO 1 - TÉRREO
QUADRO ELÉTRICO
QF-AC-03

N° PROJETO
FL. 10 de 12
ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2
ESCALA INDICADA