


Siga-nos nas redes sociais:
acessar a área do associado

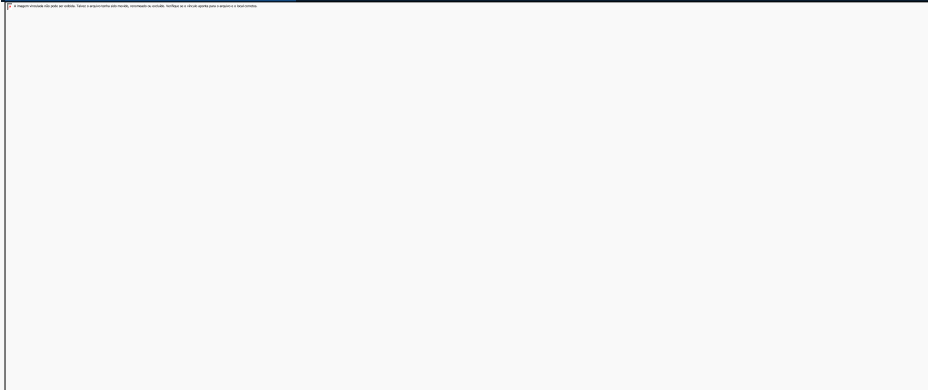

- ASSOCIE-SE

BENEFÍCIOS COMO SE ASSOCIAR ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO SBP
QUEM É O PATOLOGISTA? HISTÓRICO DA SBP MISSÃO, VISÃO E VALORES EX –

PRESIDENTE E ESTATUTO ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS CONHEÇA A NOSSA SEDE COMPOSIÇÃO

ESPECIALISTA

INFORMAÇÕES PARA O CONCURSO HOTÉIS EDITAL FICHA DE INSCRIÇÃO PROVAS E GABARITOS CNAMÉDICOS

ESPECIALISTAS SBP/AMB RESIDÊNCIA EM PATOLOGIA RESOLUÇÃO CNRM 02/2006 PROGRAMA MÍNIMO SBP PROGRAMA DE

RM/CNRM PICQ – RESIDÊNCIA MÉDICA CADASTRE SEU SERVIÇO DE RM SERVIÇOS DE RM ASSOCIADO DE

AFILIE-SE ACESSE O PICQ ACESSE O PACQ

- FAQ
- LIVROS
- CONTATO



- ASSOCIE-SE

BENEFÍCIOS COMO SE ASSOCIAR ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO SBP
QUEM É O PATOLOGISTA? HISTÓRICO DA SBP MISSÃO, VISÃO E VALORES EX –

PRESIDENTE E ESTATUTO ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS CONHEÇA A NOSSA SEDE COMPOSIÇÃO

ESPECIALISTA

- FAQ
- LIVROS
- CONTATO

Parecer 35/

Parecer 35

Consulta: Conduta em Material Obtido de Locais Distintos, porém, Enviados num Único Frasco

Parecer:

Inicialmente, é preciso insistir sobre a necessidade de separação, pelas equipes cirúrgicas, dos materiais obtidos de locais distintos, que não devem ser acondicionados em frasco único. É necessário que, diante desse procedimento, infelizmente não incomum em nosso meio, os patologistas façam advertências aos médicos assistentes e às equipes de enfermagem, para as indesejáveis consequências dessa conduta.

Consideramos satisfatória a realização de um bloco de parafina para cada centímetro de material.

O processamento isolado de fragmentos destacados pelas dimensões ou características macroscópicas merece aprovação.


Recortes histológicos são indicados quando, nas lâminas examinadas, observem-se aspectos de suspeição de malignidade (atipias, hiperplasia, necrose).

Concluimos que o procedimento para a situação apresentada está tecnicamente correto.

MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA:

“Sugiro que o patologista que receber material obtido de locais distintos acondicionados no mesmo frasco, deve emitir laudo de não conformidade de acondicionamento de material, para evitar problemas jurídicos posteriormente.

Infelizmente não podemos esquecer que o patologista emite laudo e a jurisprudência insiste em entender tratar-se de obrigação de resultado. Apesar do nosso entendimento diverso.”

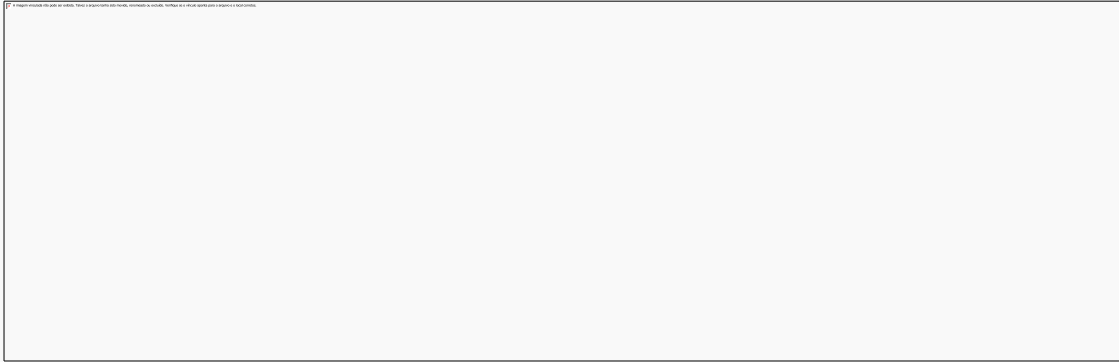

ASSINAR A NEWSLETTER

assinar

Diretoria

- [Composição](#)
- [Organograma](#)
- [Regimento Interno](#)
- [Relatórios de diretoria](#)

Clique do Patologista

- [Ver todos](#)
- [Enviar o seu](#)

Casos do mês

- [Listagem completa](#)
- [Como enviar seu caso?](#)

Ligas de Patologia




- [Introdução](#)
- [Cadastrar \ Atualizar liga](#)
- [Ligas cadastradas](#)

Outros

- [JBPML](#)
- [Publicações SBP](#)
- [Pareceres](#)
- [Ombudsman](#)
- [Links](#)

Sociedade Brasileira de Patologia

- Rua Topázio, 980 - Vila Mariana
- São Paulo – SP
- CEP: 04105-060
- Fone: (11) 5080-5298
- Atendimento: 8 às 17h

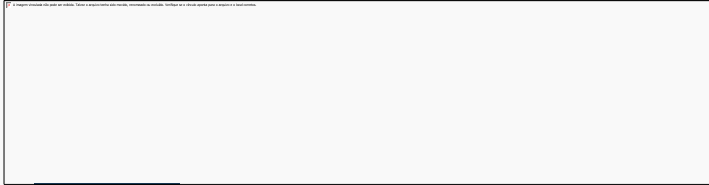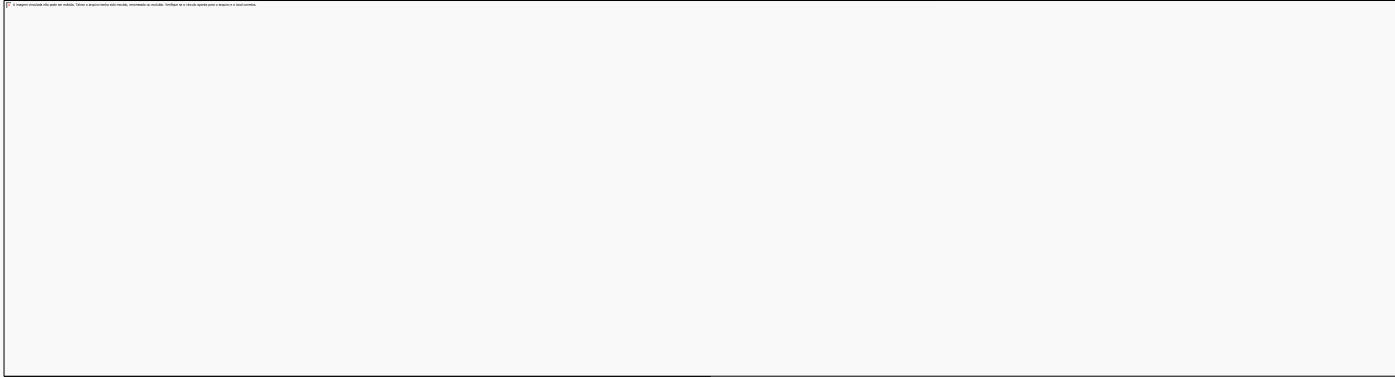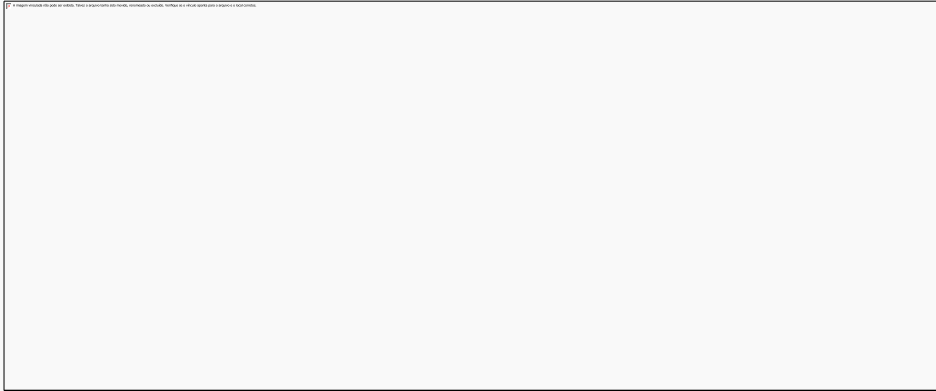

Mapa do site

SBP - Sociedade Brasileira de Patologia - Todos os direitos reservados - Criação do site: Criativito
Siga-nos nas redes sociais: